



## collegamenti idraulici

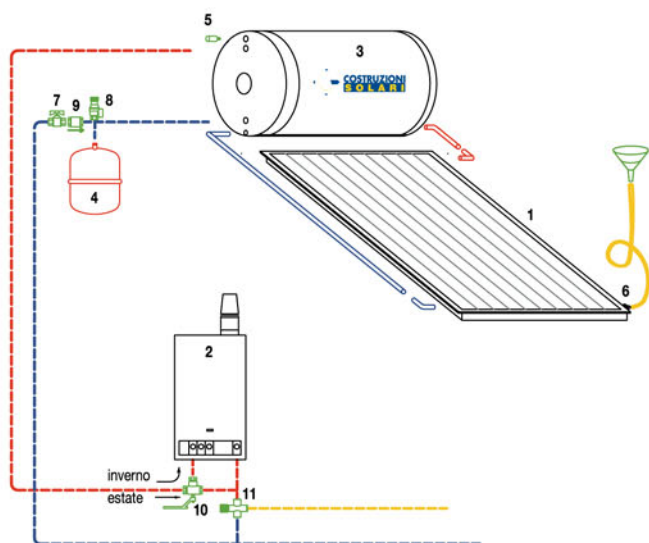


### CNS 150/KNS 150

1. Pannello solare
2. Caldaia
3. Boiler solare
4. Vaso d'espansione boiler solare
5. Valvola di sicurezza 1,5 bar
6. Valvola di carico/scarico
7. Valvola d'interceettazione
8. Valvola di sicurezza 3,5 bar
9. Valvola di non ritorno
10. Valvola deviatrice manuale
11. Valvola miscelatrice

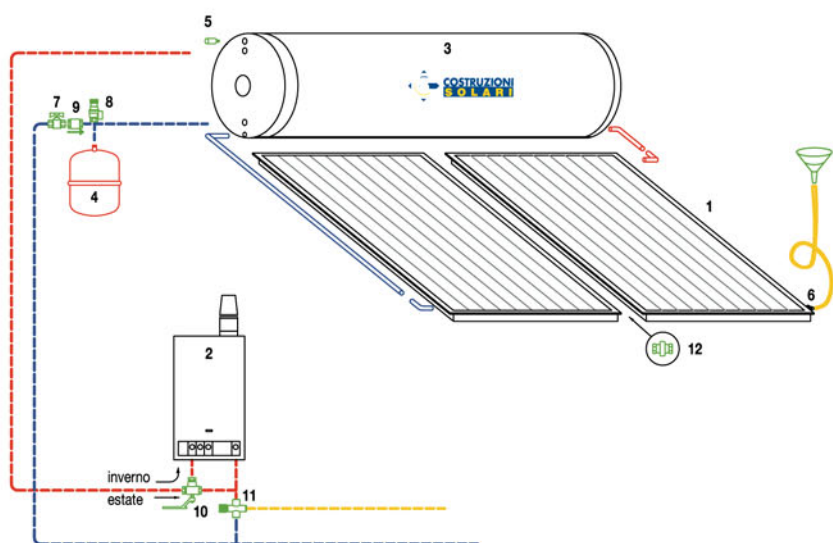

### CNS 300/KNS 300

1. Pannello solare
2. Caldaia
3. Boiler solare
4. Vaso d'espansione boiler solare
5. Valvola di sicurezza 1,5 bar
6. Valvola di carico/scarico
7. Valvola d'interceettazione
8. Valvola di sicurezza 3,5 bar
9. Valvola di non ritorno
10. Valvola deviatrice manuale
11. Valvola miscelatrice
12. Bocchettone

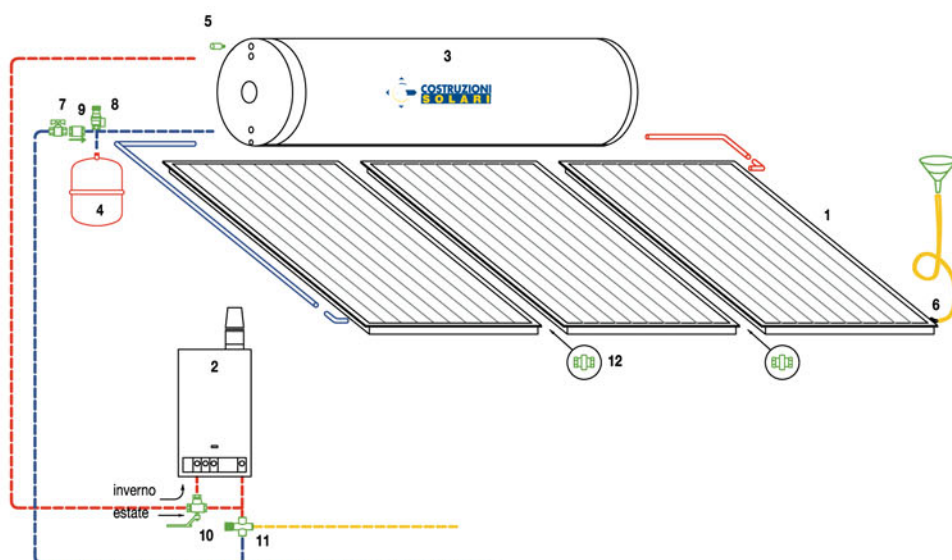

### KNS 300 - 3

1. Pannello solare
2. Caldaia
3. Boiler solare
4. Vaso d'espansione boiler solare
5. Valvola di sicurezza 1,5 bar
6. Valvola di carico/scarico
7. Valvola d'interceettazione
8. Valvola di sicurezza 3,5 bar
9. Valvola di non ritorno
10. Valvola deviatrice manuale
11. Valvola miscelatrice
12. Bocchettone